


令和2年度 事業箇所位置図

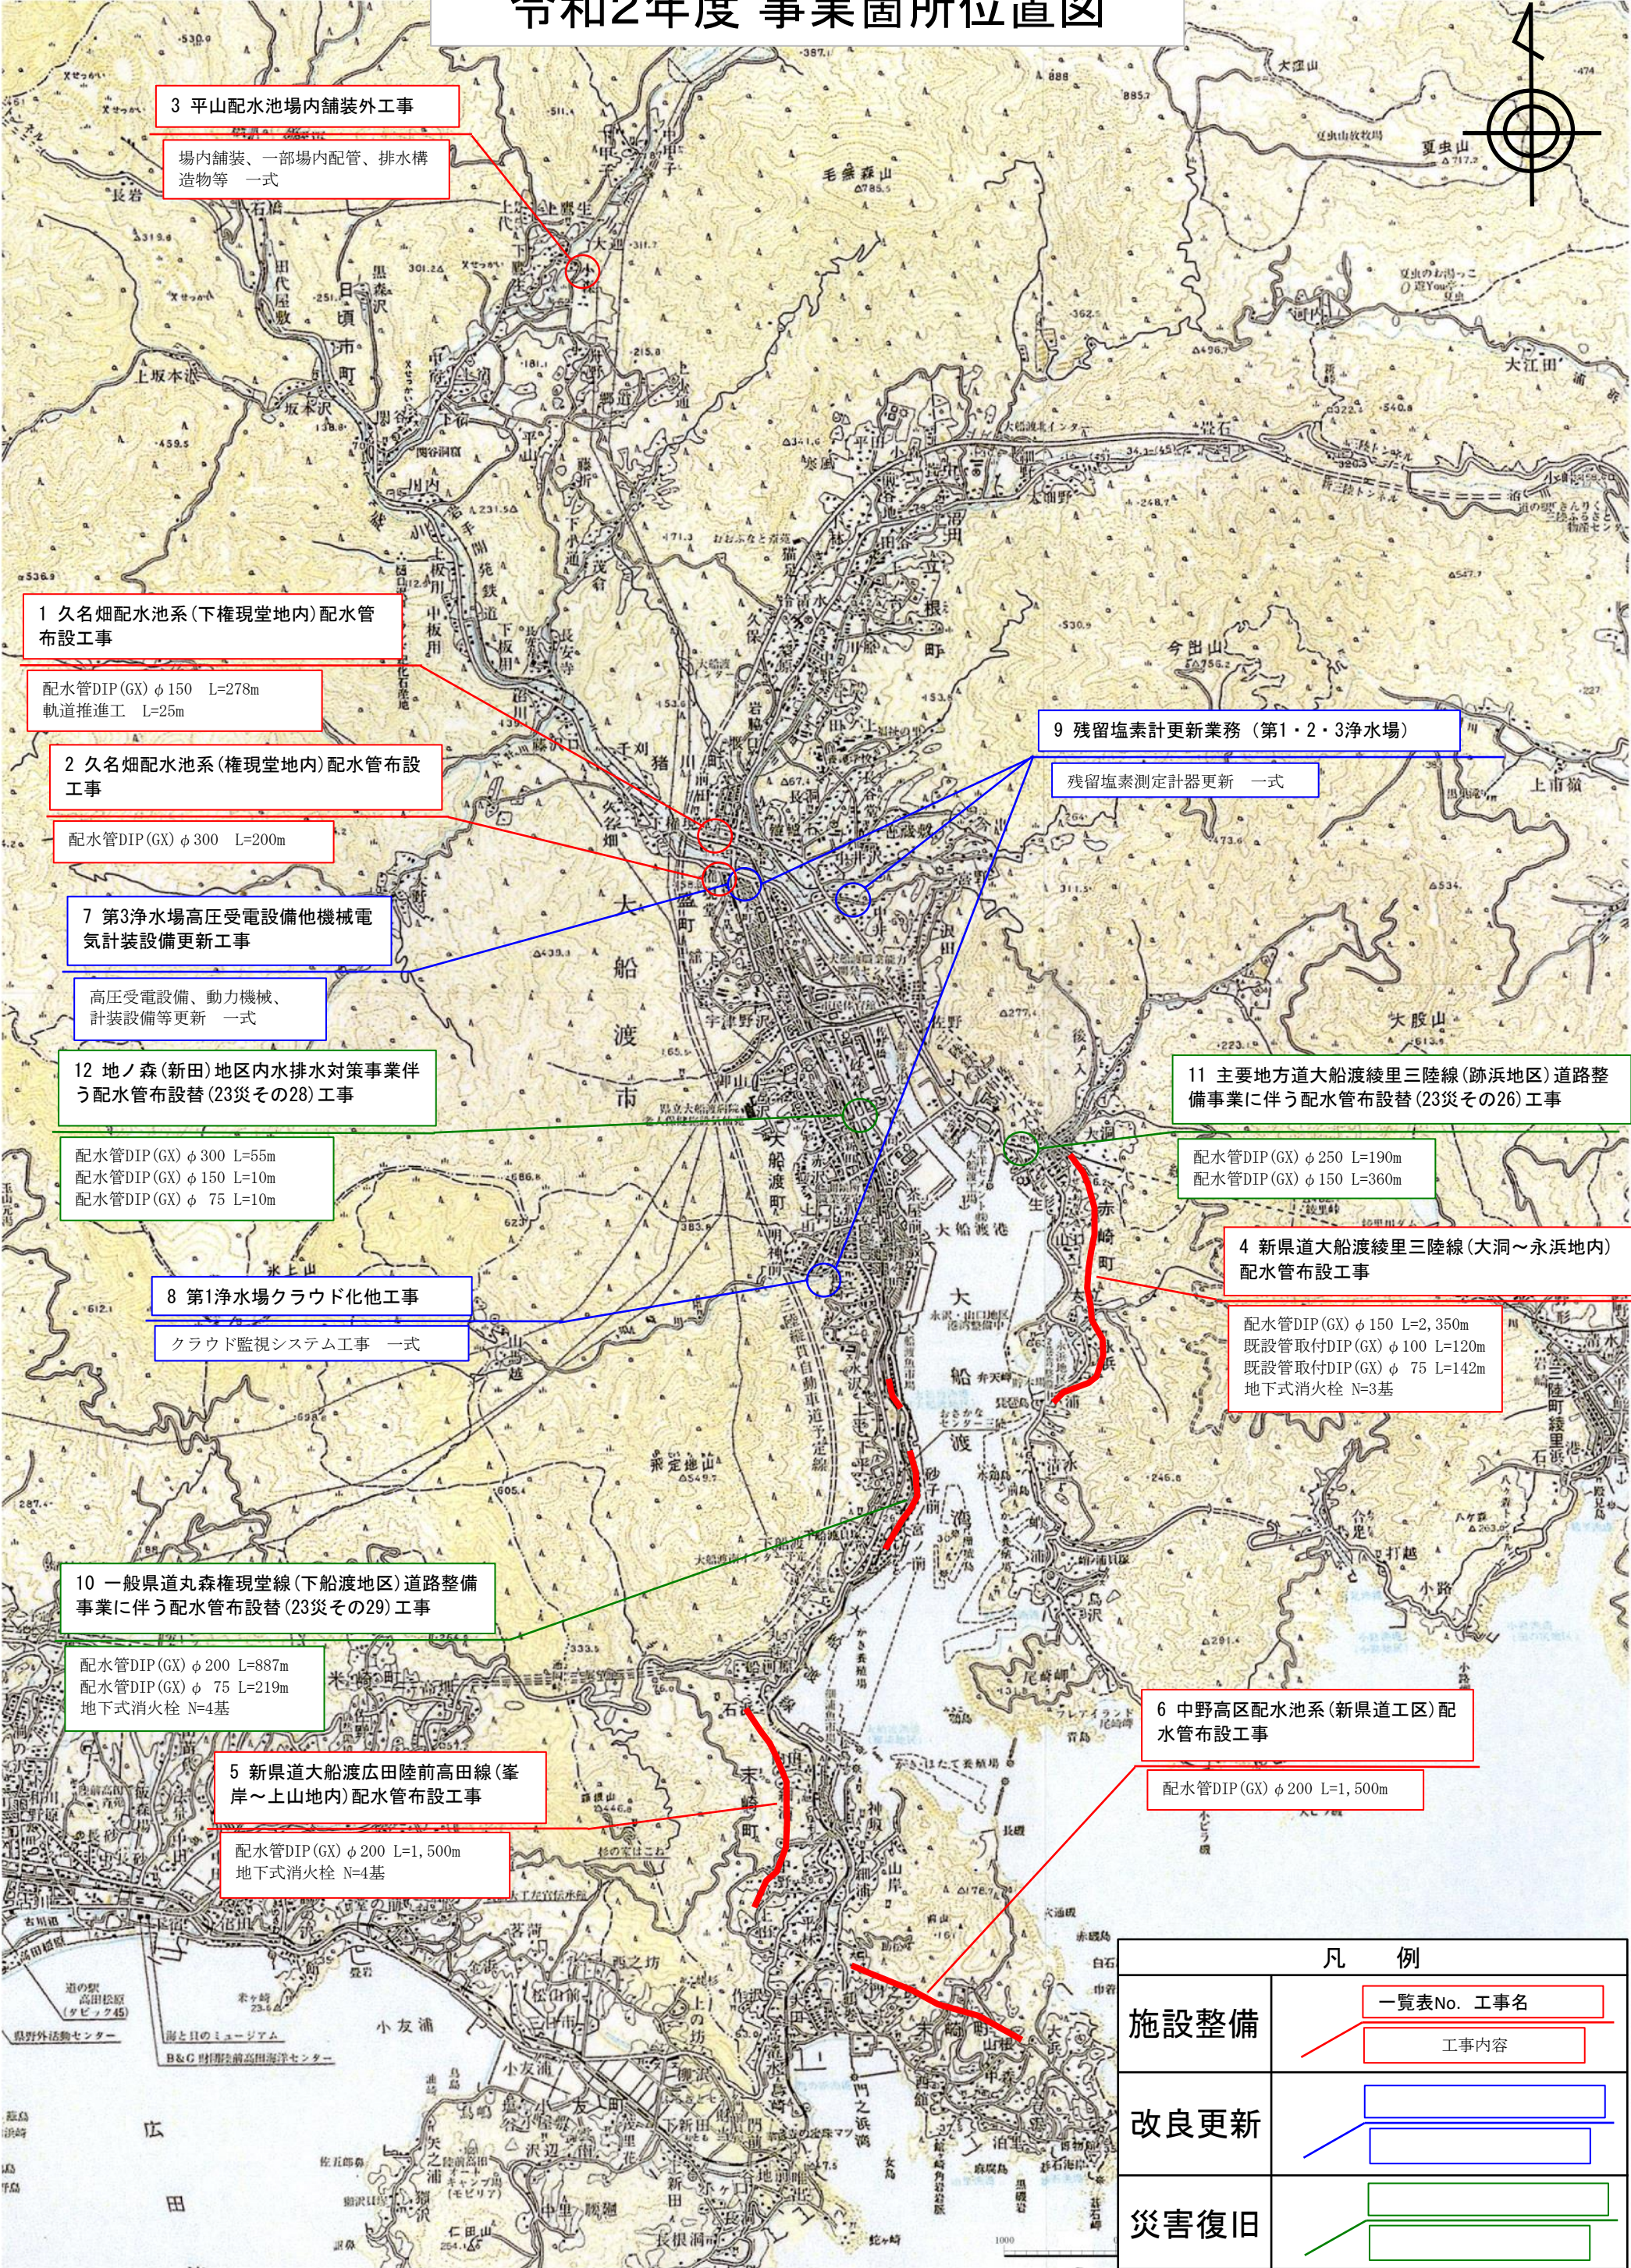

3 平山配水池場内舗装外工事
場内舗装、一部場内配管、排水構造物等 一式

1 久名畑配水池系(下権現堂地内)配水管
布設工事
配水管DIP(GX) φ 150 L=278m
軌道推進工 L=25m

2 久名畑配水池系(権現堂地内)配水管布設
工事
配水管DIP(GX) φ 300 L=200m

7 第3浄水場高圧受電設備他機械電
気計装設備更新工事
高圧受電設備、動力機械、
計装設備等更新 一式

12 地ノ森(新田)地区内水排水対策事業伴
う配水管布設替(23災その28)工事
配水管DIP(GX) φ 300 L=55m
配水管DIP(GX) φ 150 L=10m
配水管DIP(GX) φ 75 L=10m

8 第1浄水場クラウド化他工事
クラウド監視システム工事 一式

10 一般県道丸森権現堂線(下船渡地区)道路整備
事業に伴う配水管布設替(23災その29)工事
配水管DIP(GX) φ 200 L=887m
配水管DIP(GX) φ 75 L=219m
地下式消火栓 N=4基

5 新県道大船渡広田陸前高田線(峯
岸～上山地内)配水管布設工事
配水管DIP(GX) φ 200 L=1, 500m
地下式消火栓 N=4基

9 残留塩素計更新業務(第1・2・3浄水場)
残留塩素測定計器更新 一式

11 主要地方道大船渡綾里三陸線(跡浜地区)道路整
備事業に伴う配水管布設替(23災その26)工事
配水管DIP(GX) φ 250 L=190m
配水管DIP(GX) φ 150 L=360m

4 新県道大船渡綾里三陸線(大洞～永浜地内)
配水管布設工事
配水管DIP(GX) φ 150 L=2, 350m
既設管取付DIP(GX) φ 100 L=120m
既設管取付DIP(GX) φ 75 L=142m
地下式消火栓 N=3基

6 中野高区配水池系(新県道工区)配
水管布設工事
配水管DIP(GX) φ 200 L=1, 500m

凡 例	
施設整備	一覧表No. 工事名
	工事内容
改良更新	
災害復旧	